ARCHICAD VERSAO EDUCACIONAL

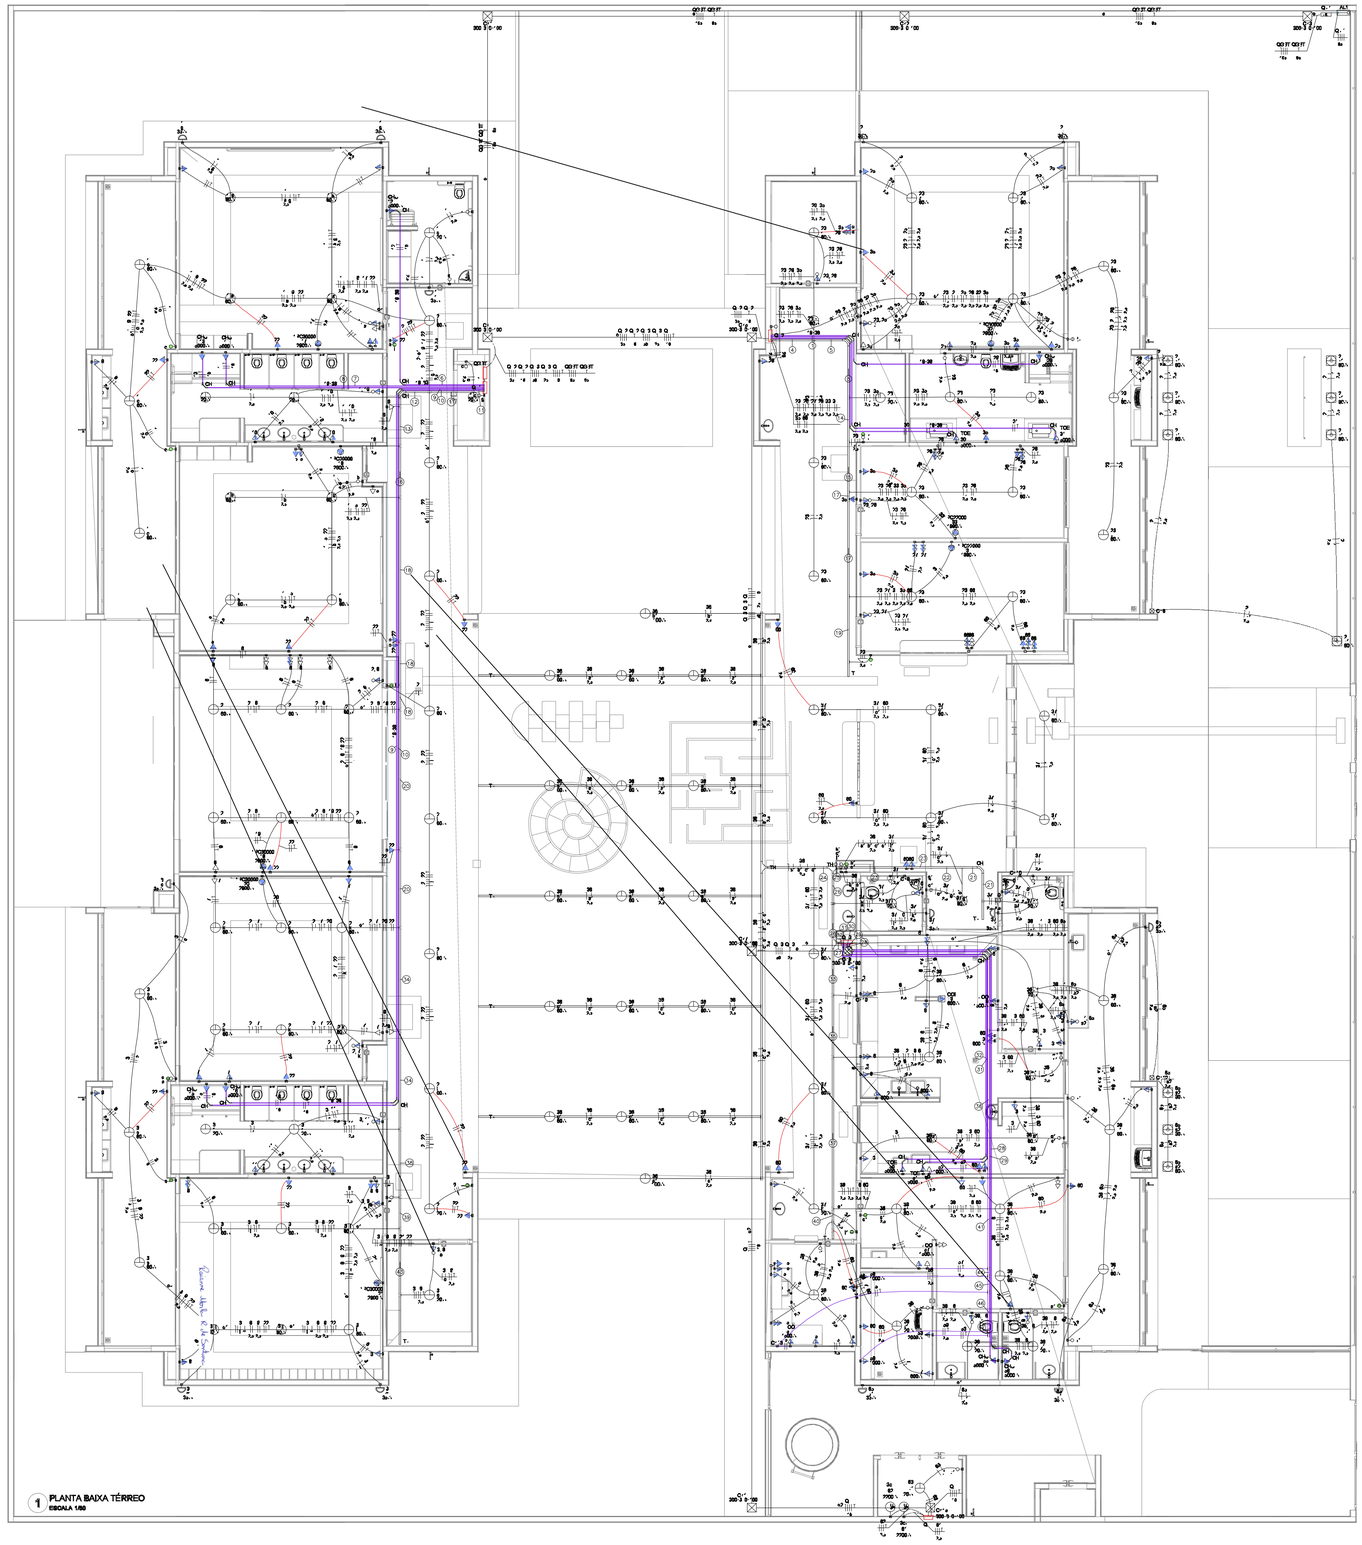

1 PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/50

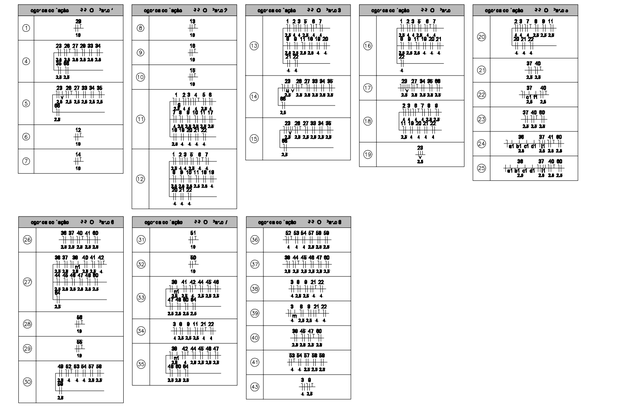

2	Tomadas baixas a 0,30m do piso
3	Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa de passagem 100x130x65 no piso
	Caixa de passagem 300x340x100 e no piso
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
	Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
	Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 0,30m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do pi
	Visitar Infiltrada a 0,30m do piso
	Ponto gonórico de luz 100W
	Ponto gonórico de luz 20W
	Ponto gonórico de luz 30W
	Ponto gonórico de luz 60W
	Ponto gonórico de luz 60W aparente
	Ponto gonórico de luz 80W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Balde duplo para distribuído
	Balde horizontal para distribuído
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,60m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso

2x	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 2x 1/8cico
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W
CCI	Pontos de força - Uso específico - Cafés
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
MCO	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500 - Baixa
MCO	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500W
TOE	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica.
300x340x100	PVC - piso - 300x340x100 mm
CH	Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
TH	T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
TM	Terminal sem tampa - 50x50mm
CH	Curva horizontal 90° - 15x50mm

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRADO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PROJETO PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO – UF: RIBEIRA DO AMPARO-BA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA M. DE RIBEIRA DO AMPARO

ENDEREÇO: BOA HORA

PREFEITURA M. DE RIBEIRA DO AMPARO
PROPRIETÁRIO

Raianne Marla R. de Santana
RAIANNE MARLA R. DE SANTANA
RESP. TÉCNICO

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 0516619268
CAU/ CREA

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO 2
PROJETO DE ELÉTRICA 127V-220V

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PROJETO ELETRICO

ARQ

FORMATO
A1

REVISÃO
R-01
R-02
R-03

ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
AGOSTO/2026

PRANCHA
01/04